



Gniezno, dnia 09.03.2018 r.

TTO.4125.4.2018

**SBD PROJEKT
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH
Krystian Orzeł
Ul. Bełchatowska 12
60-161 Poznań
(list polecony)**

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Goślinowo – ul. Zakrzewskiego, ul. Pomina, ul. Józwiaka, ul. Kłopotowskiego”
(odpowiedź na pismo z dnia 18.02.2017 r.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2018 r. (data wpływu do PWiK: 01.03.2018 r.) informuje, iż tut. Spółka pozytywnie opiniuje projekt związany z realizacją przebudowy dróg gminnych w miejscowości Goślinowo.

Informujemy jednocześnie, iż na przedmiotowym terenie tut. Przedsiębiorstwo eksploatuje infrastrukturę wodociągową.

PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje ponadto o konieczności spełnienia następujących warunków dotyczących realizacji ww. inwestycji:

- zachować normatywne odległości od infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie,
- szczegółowy przebieg infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, należy ustalić na podstawie przekopów próbnych,
- o rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podając numer telefonu do osoby, która sprawować będzie nadzór na prowadzonych robotami,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie bądź metodą przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- w miejscu skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej, będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, nowo budowane urządzenia układać w dodatkowej rurze ochronnej,

- wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

- przed rozpoczęciem prac, wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziału Sieci Wodociągowej i Usług oraz Wydziału Sieci Kanalizacyjnej i Obsługi Mechanicznej PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, z wnioskiem o wskazanie naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej (np. skrzynek zasuw i nawierteł wodociągowych, włączów studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWiK,

- w trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność regulacji wysokości wszelkich naziemnych elementów infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,

- w przypadku dokonywania zmiany istniejących rzędnych terenu, należy przewidzieć konieczność zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej,


- wszelkie prace związane z ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie (względnie pod nadzorem PWiK), po wcześniejszym zleceniu ich przez wykonawcę/inwestora, na podstawie szczegółowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK. Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociągowej/kanalizacyjnej ponosi organ zlecający prace.

- PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie przez PWiK urządzeń obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocześnie, inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie, spowodowane w trakcie wykonywania robót, a także za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych prac.

W załączeniu odsyłamy po jednym egzemplarzu uzgodnionego przez tut. Przedsiębiorstwo rysunku „Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny” (nr rys.: 2).

Sprawę prowadzi:
Paula Pacanowska
tel. 61-424-59-36

Kierownik Wydziału
Technicznego
i Obsługi Odbiorcy
mgr inż. Jan Kulicki

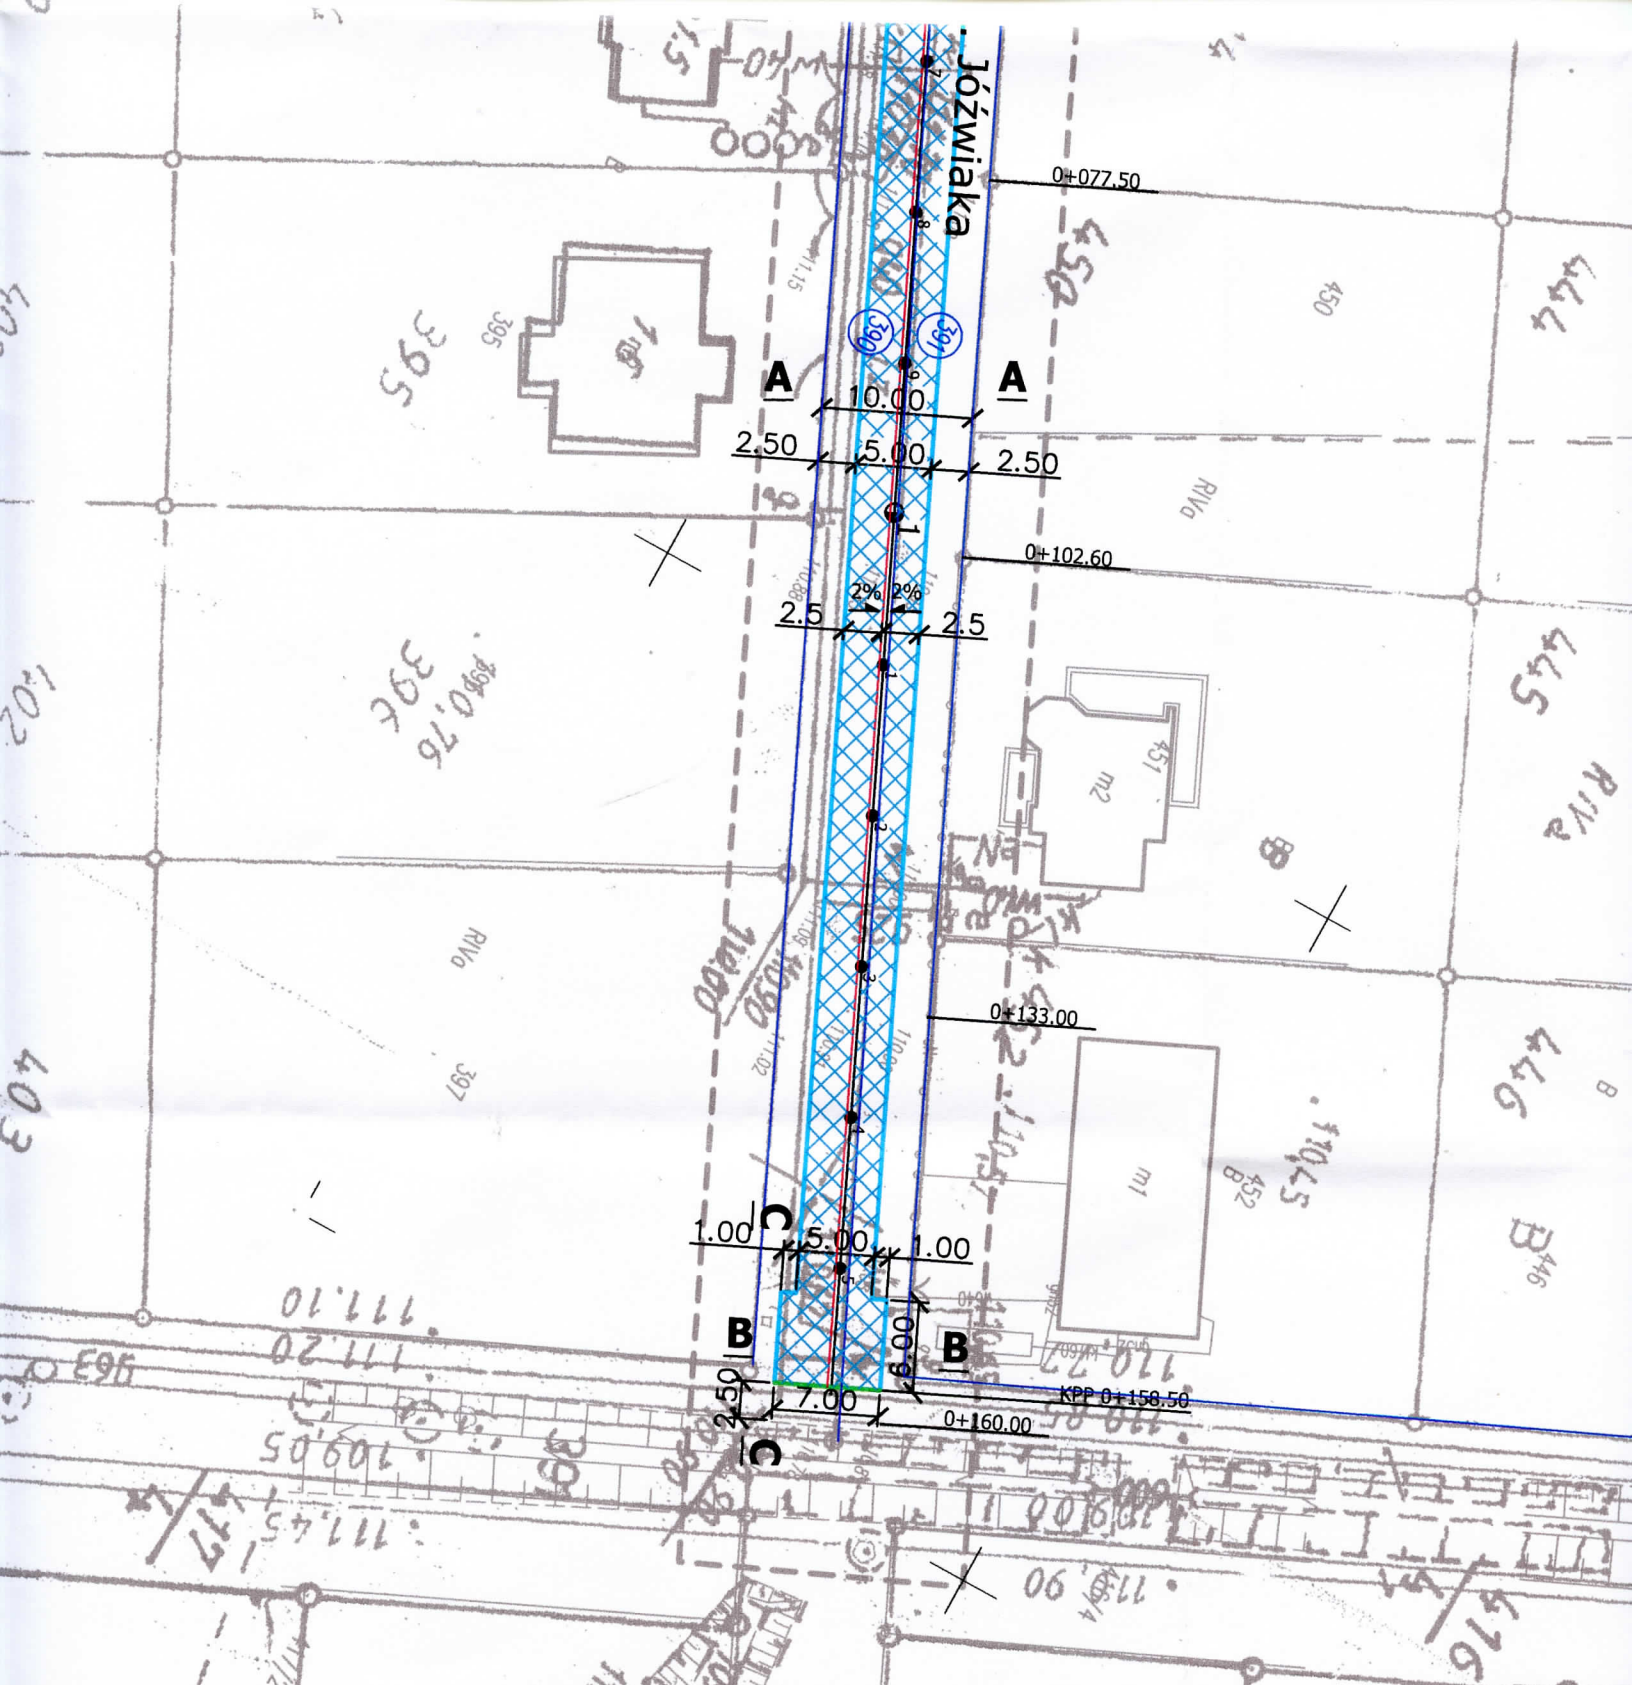

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
w GNIĘŻNIE Sp. z o.o. (5)
62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28
tel. 61-424-59-10, fax 61-426-30-87
NIP 784-00-03-346, REG. 630973338

Uzgodniono przebieg trasy
projektowanego przewodu

Lokalizacja: *osiedle śródmiejskie*

Uwagi: *starego brzoza uwagi*

Przebieg: *Przebieg drogi*

Nr: *40.412.5.4.2018*

data: *09.03.2018* podpis: *[signature]*

Kierownik Wydziału
Technicznego
i Obsługi Osoby
mg. inż. Jan Kaliski

SBD

ul. Belchatowska

OBIEKT:

RYSUNEK

STANOWISKO

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ